




**Emergency Power Generators**

# **Interpretation des neuesten dokuments zur öllagerungslösung**



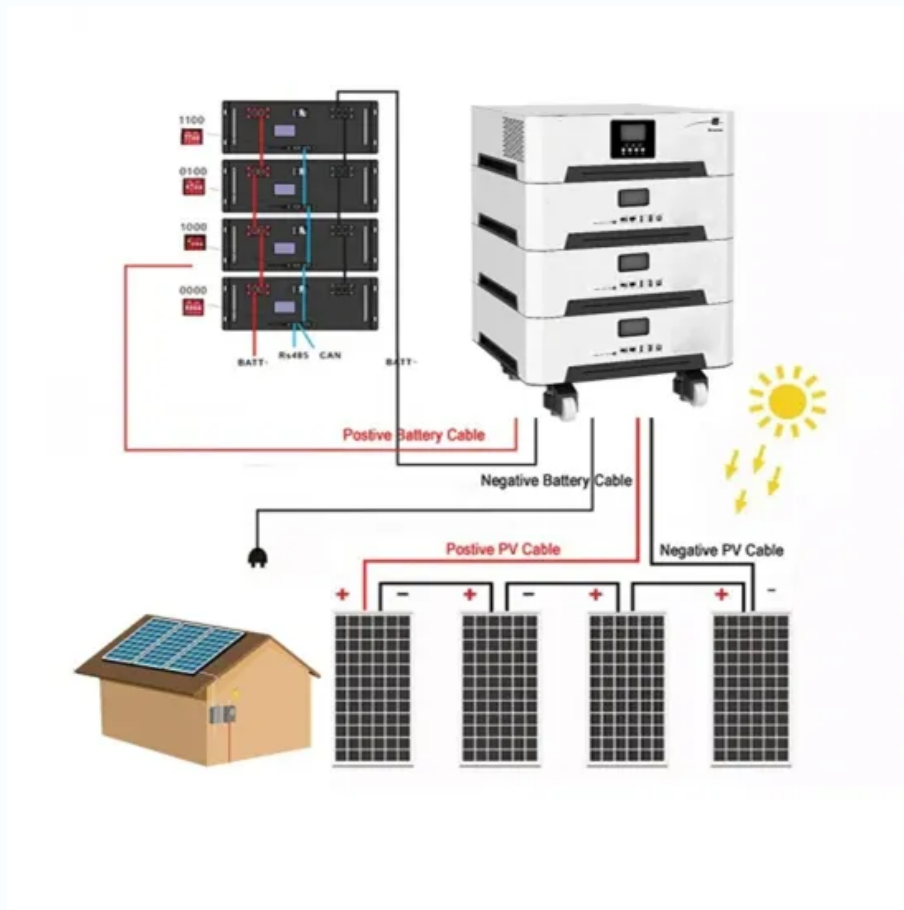

## Interpretation des neuesten dokuments zur öllagerungslösung



- ✓ 50KW/100KWH
- ✓ HIGHER POWER OUTPUT IN OFF-GRID MODE
- ✓ CONVENIENT OPERATION & MAINTENANCE
- ✓ PRE-WIRED

### ÜWG-Fachinformation Nr. 6 - der neue Praxisleitfaden für

Die Verwendung des flüssigen Brennstoffes Heizöl stellt eine bewährte Art der häuslichen Energieversorgung dar. Öl-Brennwertgeräte arbeiten besonders zuverlässig, sparsam

### Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

Umfang Der Anwendungsbereich des vorliegenden BVT-Merkblatts für Mineralöl- und Gasraffinerien beruht auf Ziffer 1.2 des Anhangs I der IVU-Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte



TAX FREE



### Heizöllagerung und Ölfeuerungsanlage

Damit gibt es endlich eine bundeseinheitliche Regelung, die auch die Heizöllagerung betrifft. Thomas Über (Repräsentant des Instituts für Wärme und Oeltechnik [IWO] und Sachverständiger für VAWS

### Gutachten zur Wärmespeicherstrategie

Des Weiteren wurden Hemmnisse für den effizienten Einsatz von Wärmespeichern identifiziert und Lösungsvorschläge ab-geleitet



(vgl. Tabelle 1 unten). Für die Wärmespeicherung stehen eine ganze



## Hilfestellung zur Interpretation der kommunalen Treibhausgasbilanz

Interpretationshilfe für Kommunen Bei der Interpretation der Bilanzen wird empfohlen, den Fokus auf die Endenergiebilanz und die Betrachtung der einzelnen Energieträger zu legen. Aufgrund der höheren

## 12Inhalt

Un-sachgemäße Stauung und Sicherung von Ladungen hat zahllose schwere Schiffsunfälle zur Folge gehabt und nicht nur auf See, sondern auch während des Ladens und Löschens zu Verletzungen



## Neue Ausgabe der Technische Regeln Ölanlagen

Auf Basis des Regelwerks kann eine Ölanlage, bestehend aus Heizöltank, Ölleitung, Ölgerät und Abgasanlage, fachgerecht installiert werden. Leicht verständliche Grafiken und



## Heizöltank Energiespeicher in den eigenen vier Wänden

Öltanks mit einem Lagervolumen von mehr als 1.250 Litern müssen mit einem Füllanschluss versehen sein, der einen sicheren Anschluss der Schlauchleitung zur Befüllung des Öltanks mit Heizöl



## Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) effektiv modellieren und umsetzen

Fachliche und technische Herausforderungen des modernen Zinsrisikomanagements Donnerstag, 4. März 2021 Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) effektiv modellieren und umsetzen Fachliche und

## Interpretation der Gas-in-Öl-Analysen von Leistungstransformatoren

In diesem Beitrag werden Interpretationsverfahren für die Gas-in-Öl-Analyse (DGA) zur Zustandsüberwachung von Leistungstransformatoren vorgestellt. Ausführlich wird die




## Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des

Für unbedingt erforderliche Maßnahmen des Marktgebietsverantwortlichen ab dem 1. Januar 2026 wird zudem eine neue Systematik anstelle des Umlageverfahrens eingeführt, die die künftige



## **Nr. 90 Bekanntgabe des Rundschreibens des Ausschusses für den**

VkBl. Amtlicher Teil 415Heft 11 - 2016 Nr.  
90Bekanntgabe des Rundschreibens des  
Ausschusses für den Schutz der Meeresumwelt  
MEPC.1/Rundschrei- ben 736/Rev.2 „Anleitung  
für die Auf -

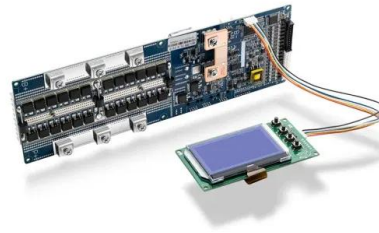

## **AwSV: Aktuelle Richtlinien und Verordnungen**

Die aktuelle AwSV verpflichtet u.a. Besitzer von  
Öltanks zur regelmäßigen Prüfung. Hier erklären  
wir die aktuellen Richtlinien und Verordnungen  
der AwSV für

## **Kontaktieren Sie uns**

---

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie  
bitte:  
<https://tkp-oborniki.pl>